Betrieb des Strom- und Fernwärmesektors in einer Sommerwoche* im Szenario T45-Strom Abbildung 38

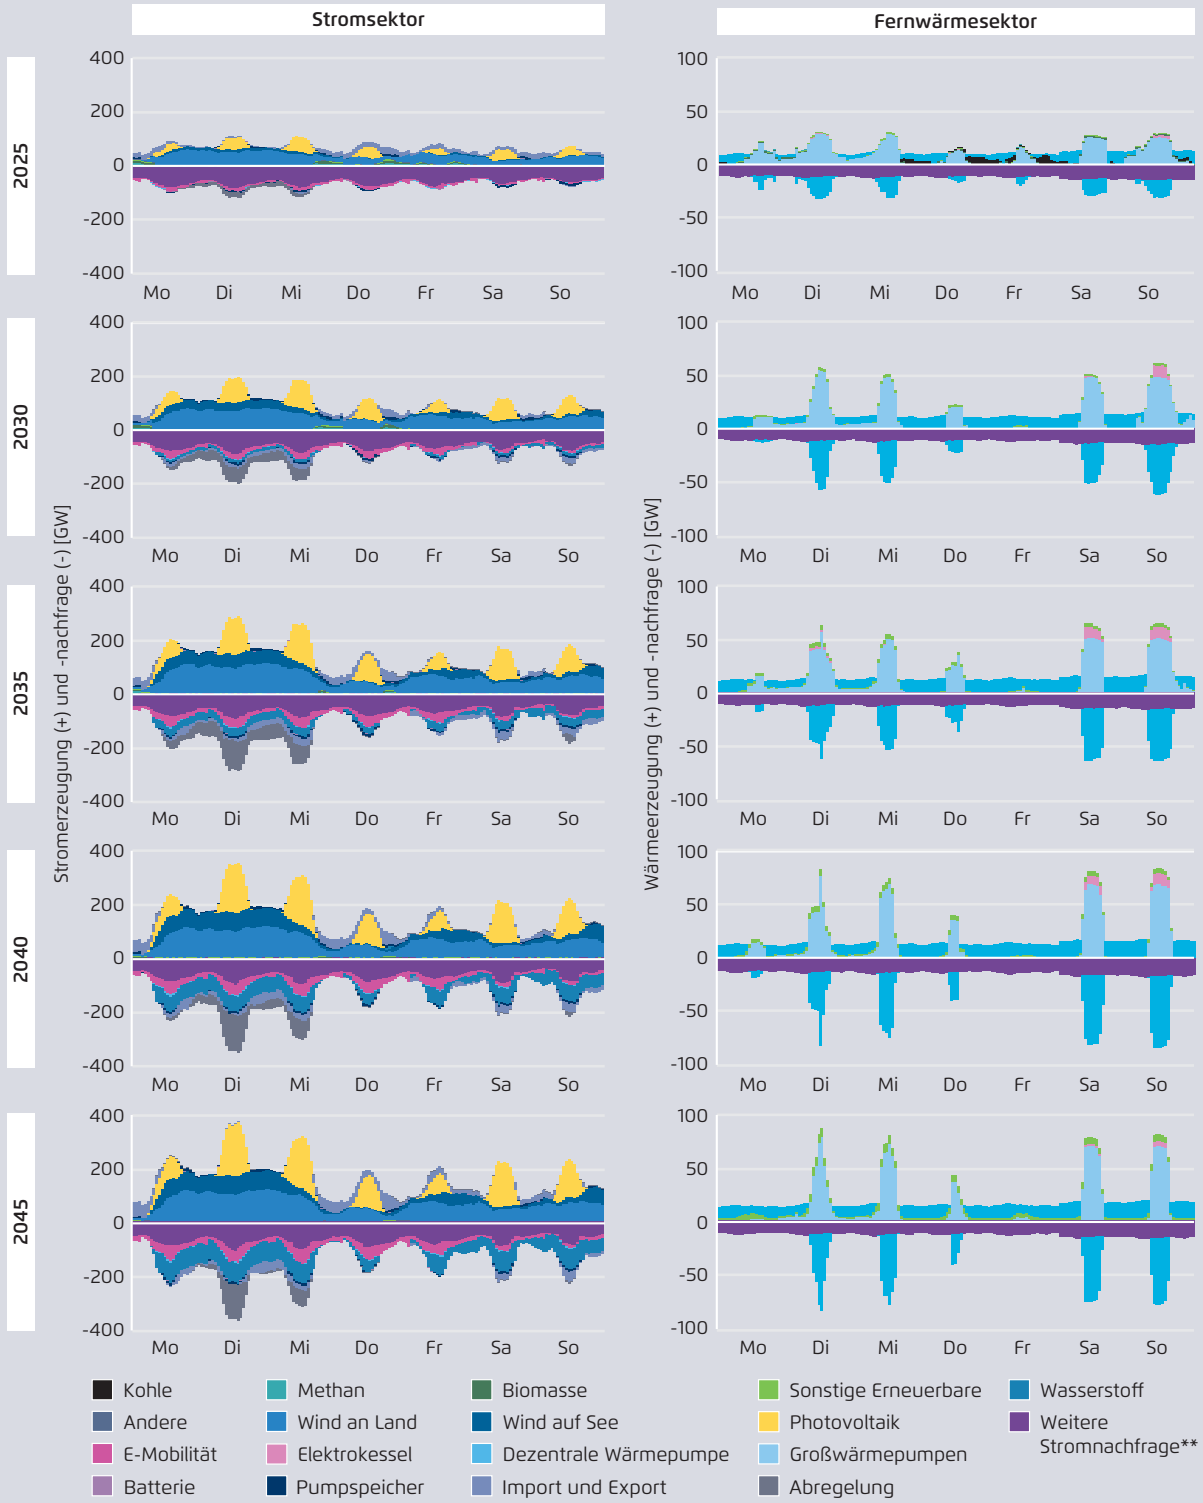

Fraunhofer IEG basierend auf Fraunhofer ISI et al. (2022b). * Ende August. ** inkl. Stromnachfrage aus Großwärmepumpen