


Anteil überlasteter Betriebsmittel im Jahr 2025 mit und ohne Netzbetreibereingriff (nach § 14a EnWG)

→ Abb. 35

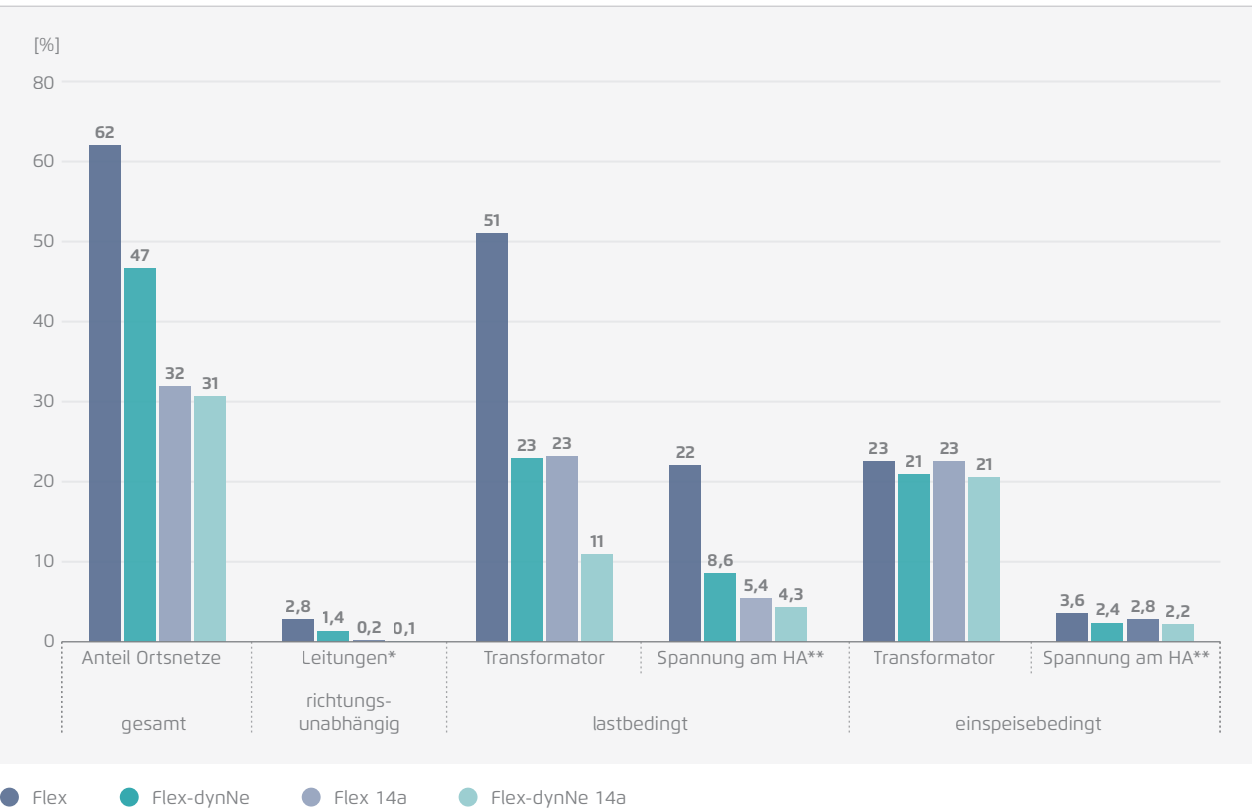

FFE (2023). Anmerkung: *thermische Überlastung bezogen auf Länge aller modellierten Leitungen. **Hausanschlüsse (HA) mit einspeisebedingter oder lastbedingter Spannungsbandverletzung.