Zusammensetzung der Wärmegestehungskosten* für unterschiedliche Wärmequellen unter Variation der Vollbenutzungsstunden

Abbildung 44

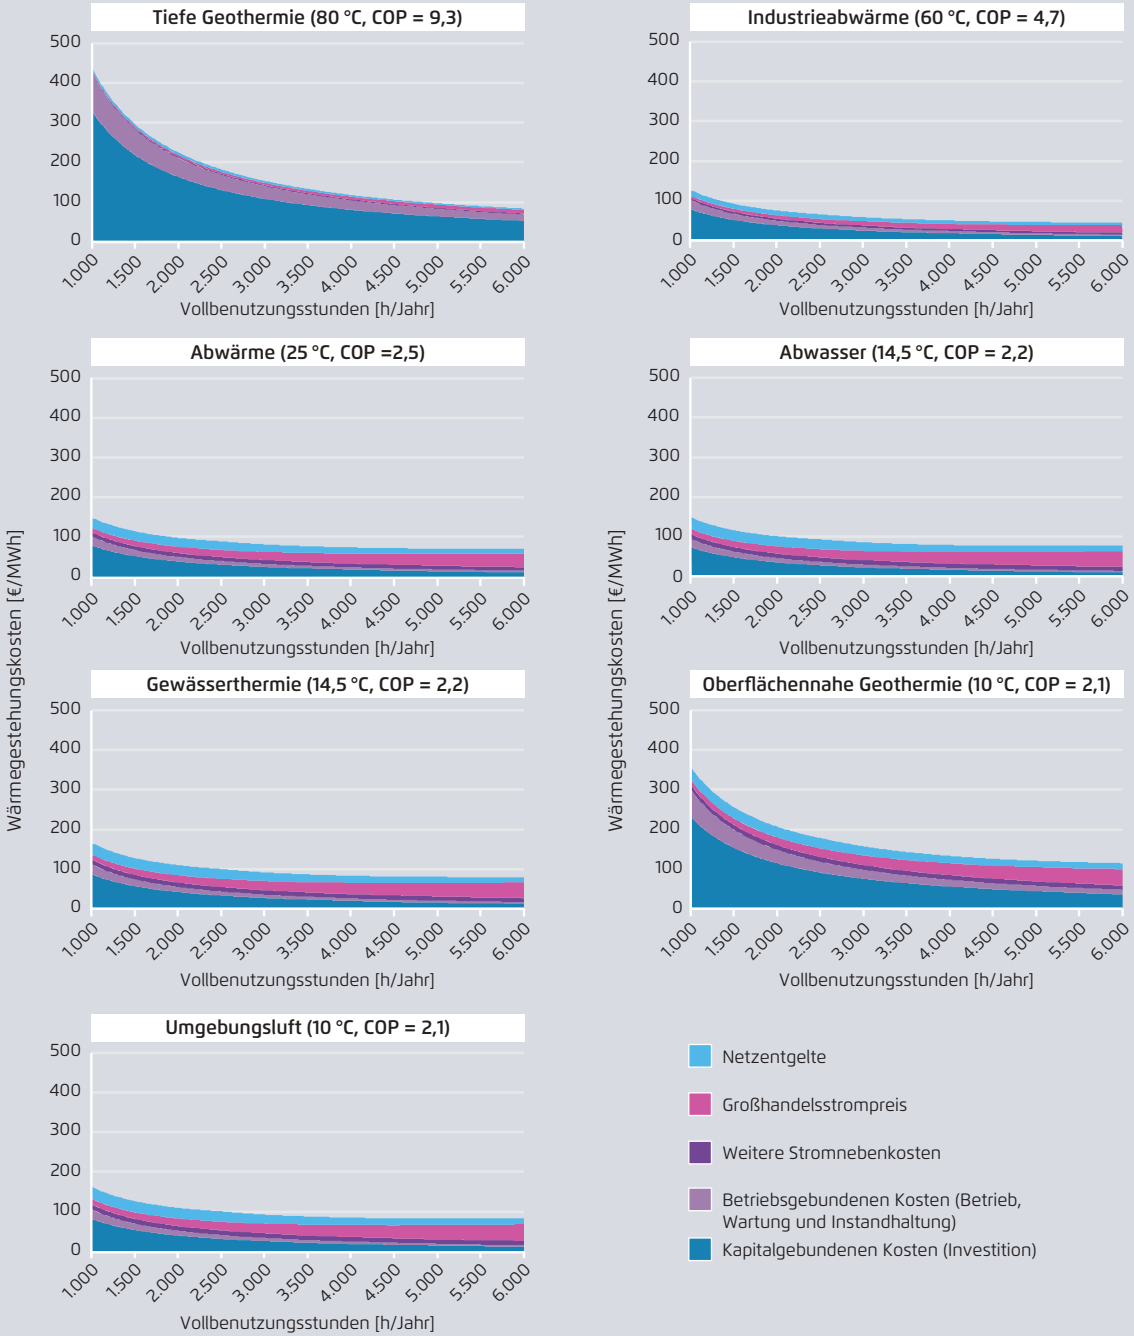

Fraunhofer IEG (2023) basierend auf VDI-Richtlinie 2067. * Berechnet mit den in Abschnitt 5.5 getroffenen Annahmen für eine thermische Leistung von 10 MW