


# Energiemengen, die haushaltsnahe Flexibilitäten im Jahr 2035 dem Markt zur Verfügung stellen können

→ Abb. 19

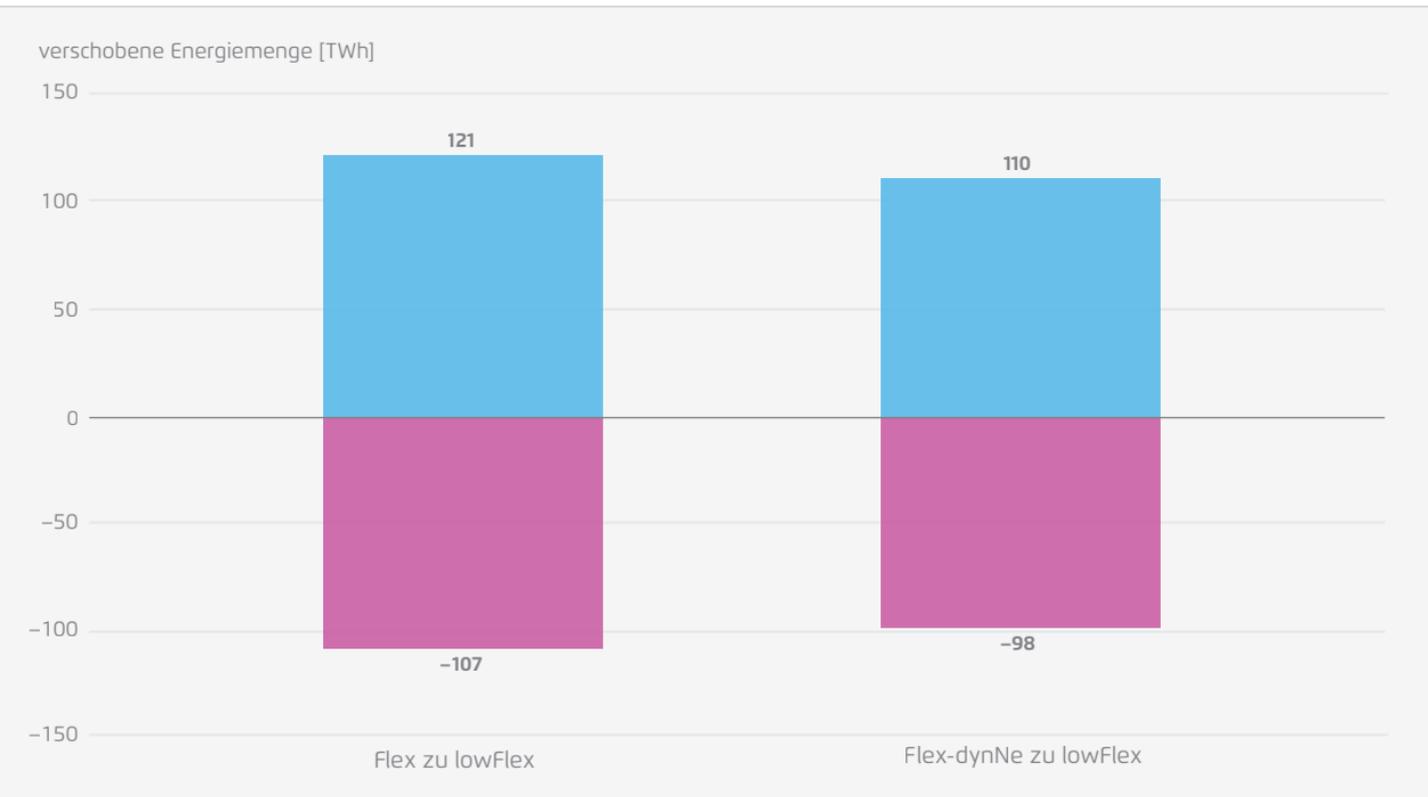

FFE (2023). Anmerkung: Im Vergleich zur Tabelle 5 sind hier die Netzverluste berücksichtigt, die sich am Transformator ergeben.