



1 | Regelbare Kraftwerksleistung

Nettoleistung in GW

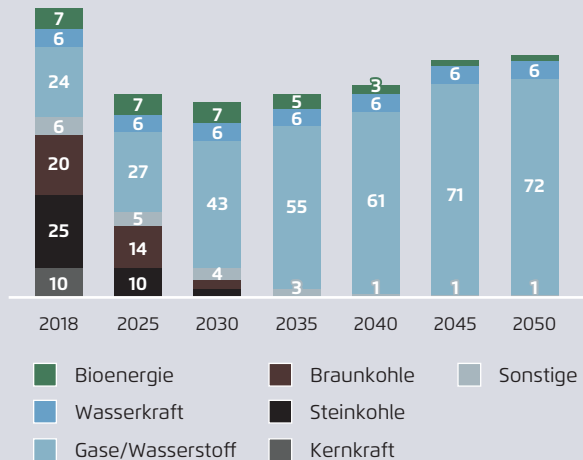

2 | Speicher und Demand-Side-Management

Nettoleistung in GW*

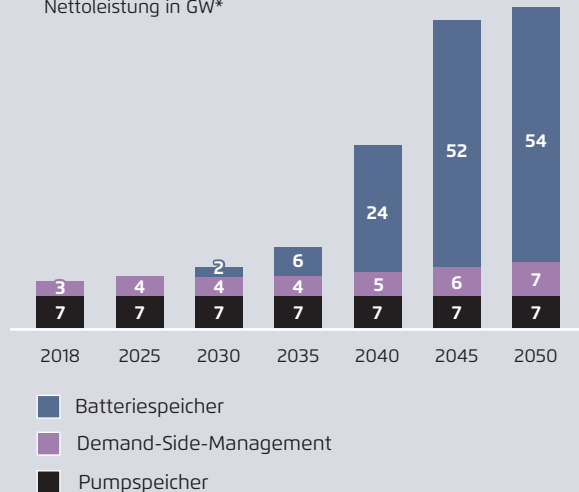

* Mittlere Speicherkapazität: Batteriespeicher 1 Stunde, Pumpspeicher 8 Stunden. Demand-Side-Management (DSM = kurzfristiges Lastverschiebungspotenzial in der Industrie)