


Ausbaubedarf an Leitungen verglichen mit dem historischen Ausbautrend

→ Abb. G

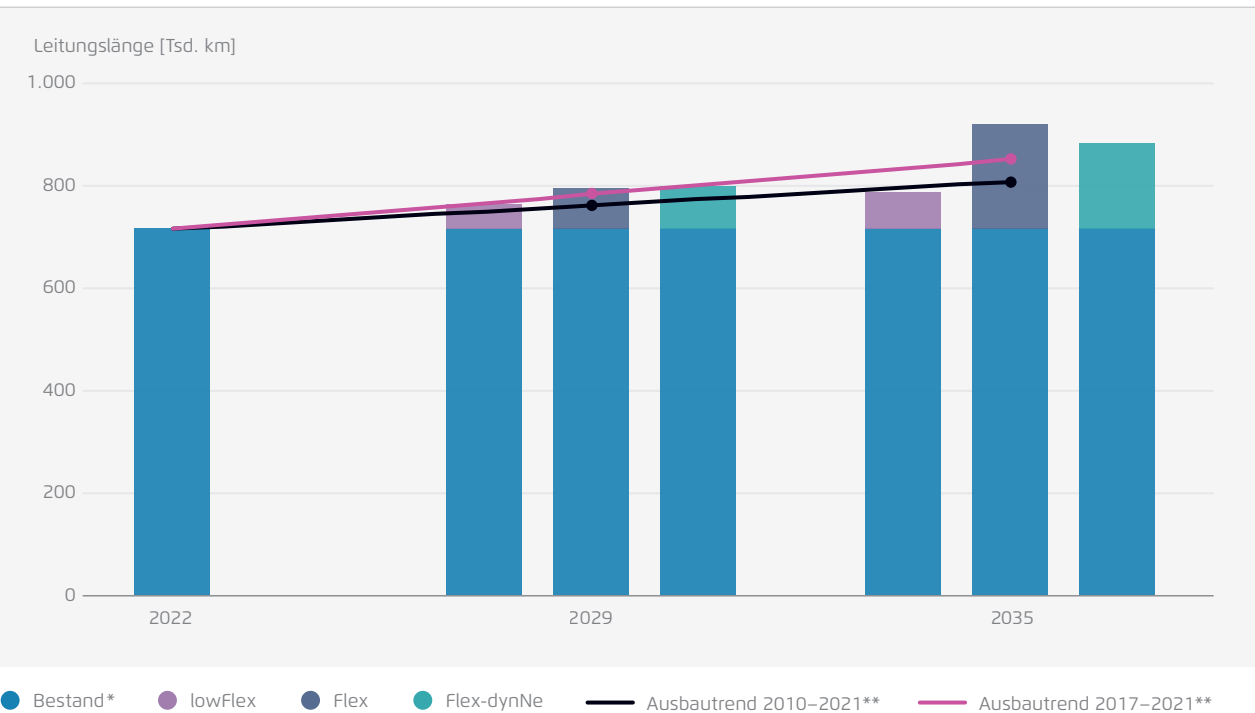

FFE (2023). Anmerkung: * haushaltsnahe Niederspannungsnetze. ** Annahme: 56 Prozent der fortgeschriebenen historischen Ausbaumaßnahmen finden in haushaltsnahen Niederspannungsnetzen statt. Das entspricht dem heutigen Anteil der haushaltsnahen Netze an der Gesamtleitungslänge in der Niederspannung.