



Maximale tägliche Einschränkungen der Verbraucher:innen durch Netzbetreibereingriffe im Rahmen des Netzengpassmanagements (nach § 14a EnWG) bei minimalem Netzausbau


Flex 14a 2029

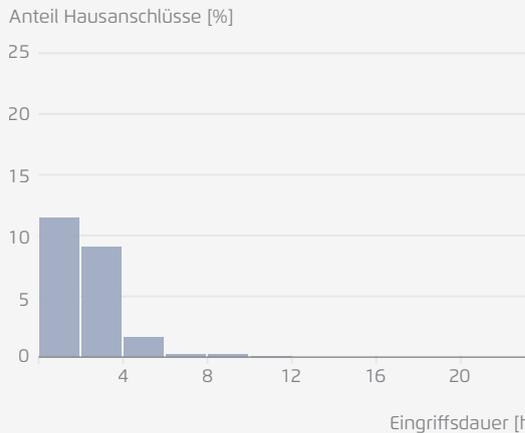


Flex-dynNe 14a 2029

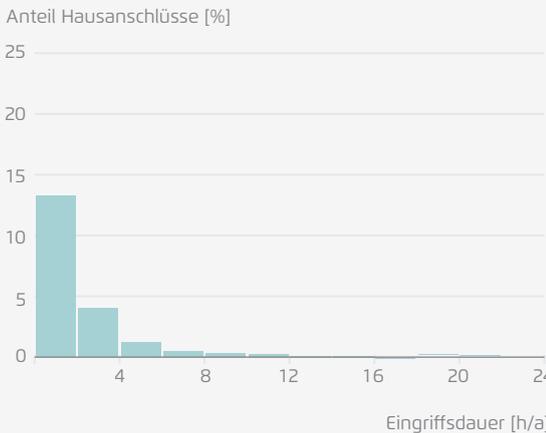

Flex 14a 2035

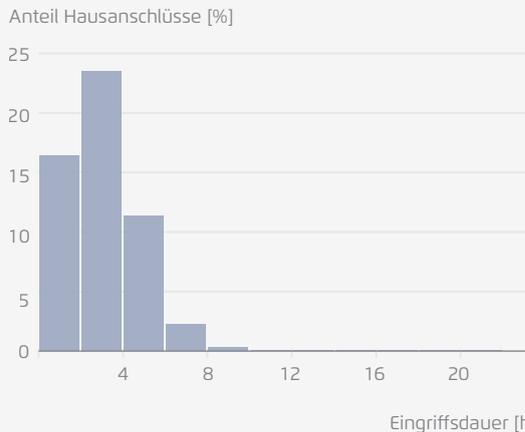

Flex-dynNe 14a 2035

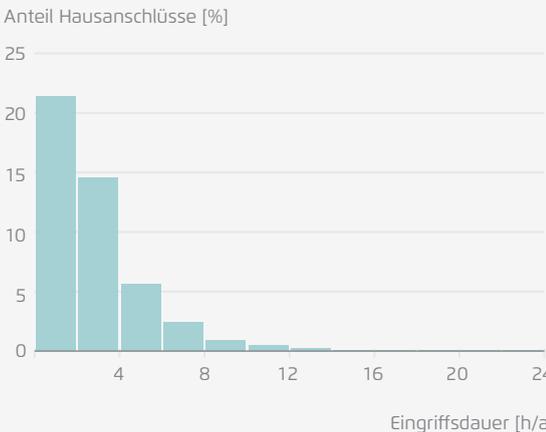

● Flex 14a ● Flex-dynNe 14a

FFE (2023). Lesebeispiel: Im Szenario „Flex 14a“ im Jahr 2035 liegt die maximale tägliche Einschränkung der Verbraucher:innen bei ca. 16 Prozent der Hausanschlüsse zwischen 0 und 2 Stunden und bei ca. 23 Prozent der Hausanschlüsse zwischen 2 und 4 Stunden. Den Verbraucher:innen steht in dieser Zeit nur eine reduzierte Leistung für die flexiblen Verbrauchseinheiten zur Verfügung.