
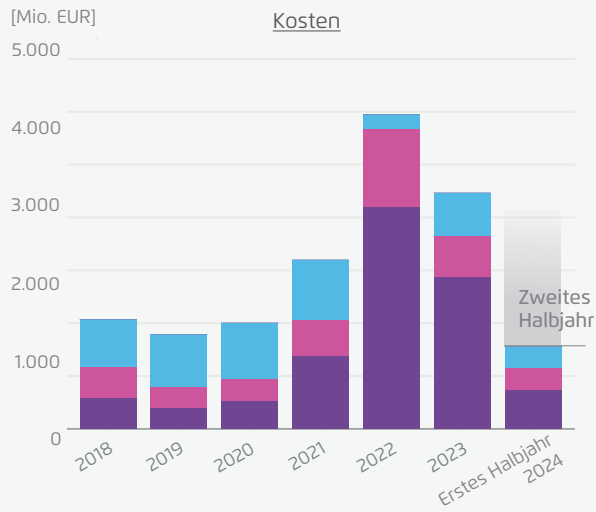


Entwicklung der Netzengpassmanagement-Mengen und -Kosten, 2018–2024

→ Abb. 4_21

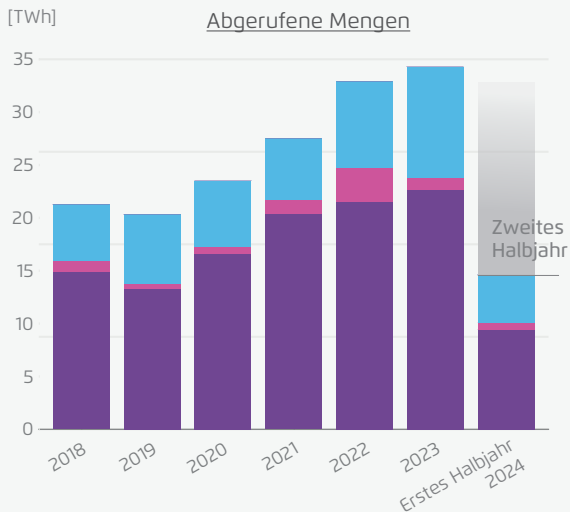

- Redispatch (ohne Erneuerbare Energien) und Countertrading
- Netzreserve
- Einspeisemanagement und Redispatch Erneuerbarer Energien

Agora Energiewende (2024) nach BNetzA (2024f/i) • Mit Q3 2022 wurde Einspeisemanagement in Redispatch 2.0 überführt. 2018 und 2019 werden für die Netzreserve ausschließlich Jahre abgebildet.