




2030

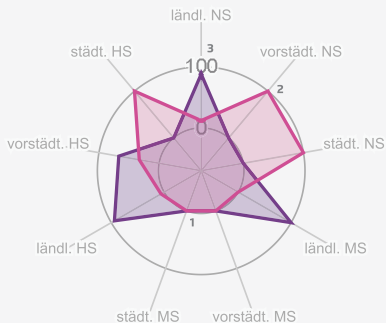

2035

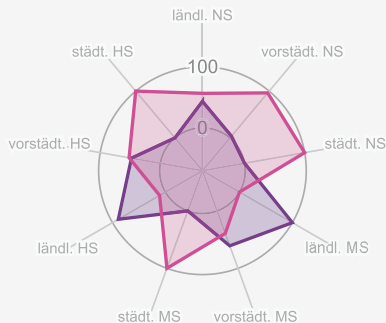

2045

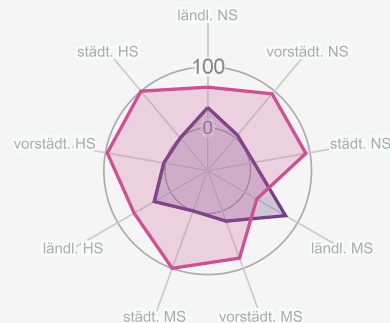

● Einspeisebedingte Überlastung ● Lastbedingte Überlastung

Agora Energiewende (2026) basierend auf Consentec/FfE (2026). Anmerkung: NS - Niederspannung, MS - Mittelspannung, HS - Hochspannung
 Lesebeispiele: ¹städtisch MS - keine Überlastungen; ²vorstädtisch NS - hohe lastbedingte Überlastung (100 Prozent); ³ländlich NS - hohe einspeisebedingte Überlastung (100 Prozent).