Anteil überlasteter Betriebsmittel in Niederspannungsnetzen im konventionellen Ausbau-Szenario

→ Abb. 6

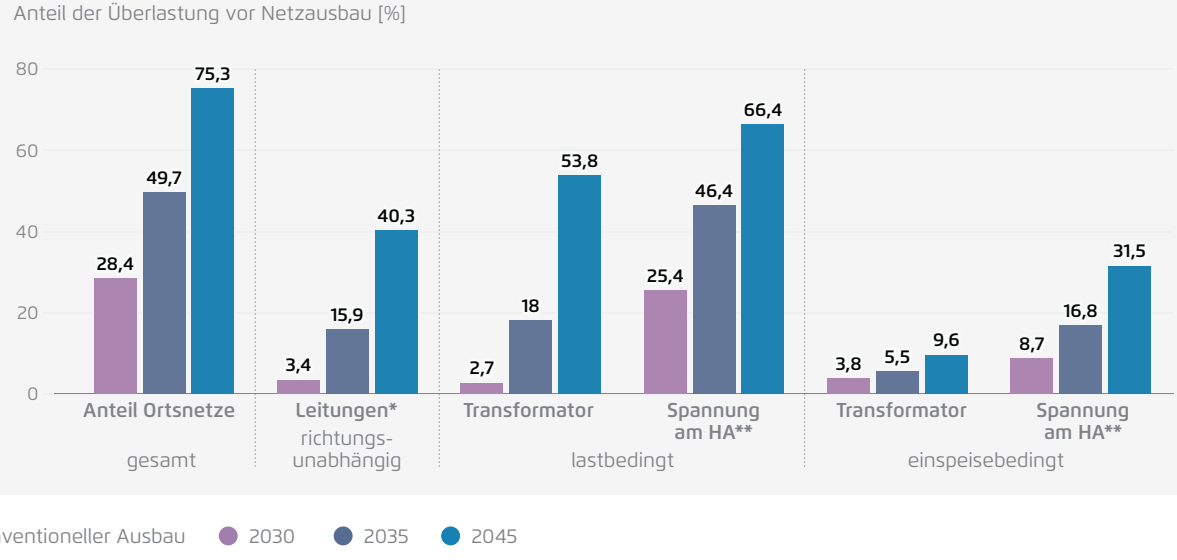

FfE/Consentec (2026). Anmerkungen: * thermische Überlastung bezogen auf die Länge aller modellierten Leitungen. ** Hausanschlüsse (HA) mit einspeisebedingter oder lastbedingter Spannungsbandverletzung