


Anteil überlasteter Betriebsmittel in Mittelspannungsnetzen im konventionellen Ausbau-Szenario

→ Abb. 10

Anteil der Überlastung vor Netzausbau [%]

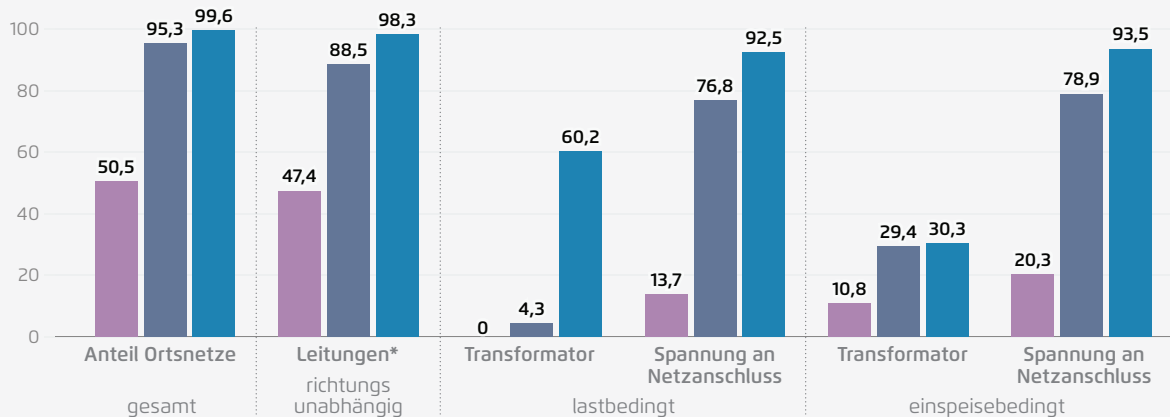

konventioneller Ausbau ● 2030 ● 2035 ● 2045