Kumulierte Ausbaukosten in der Hochspannung über die Strukturtypen im konventionellen Ausbau-Szenario*

→ Abb. 14

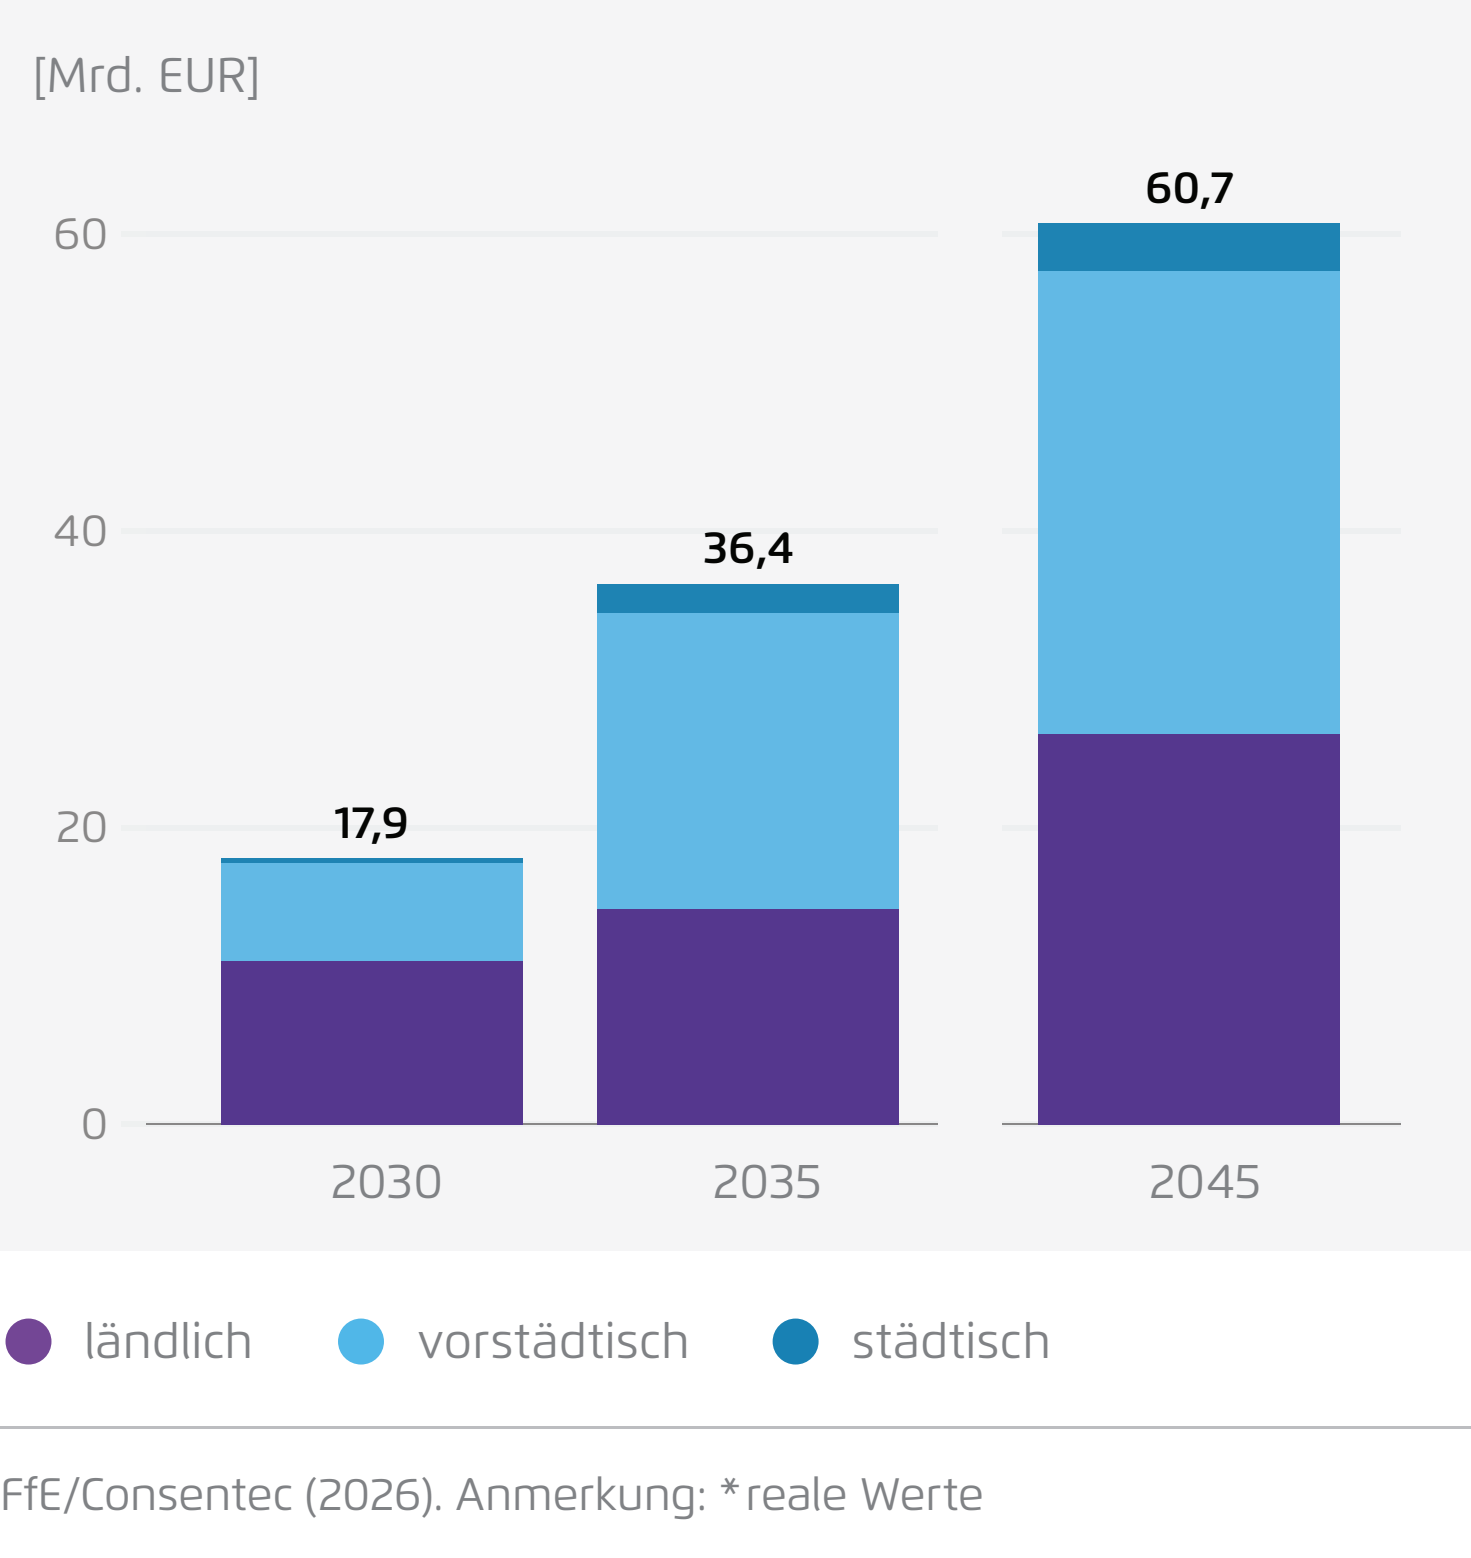

FfE/Consentec (2026). Anmerkung: *reale Werte