


Kumulierte Ausbaukosten über alle Spannungsebenen im Vergleich zur aktuellen Szenarien- und Studienlage

→ Abb. 17

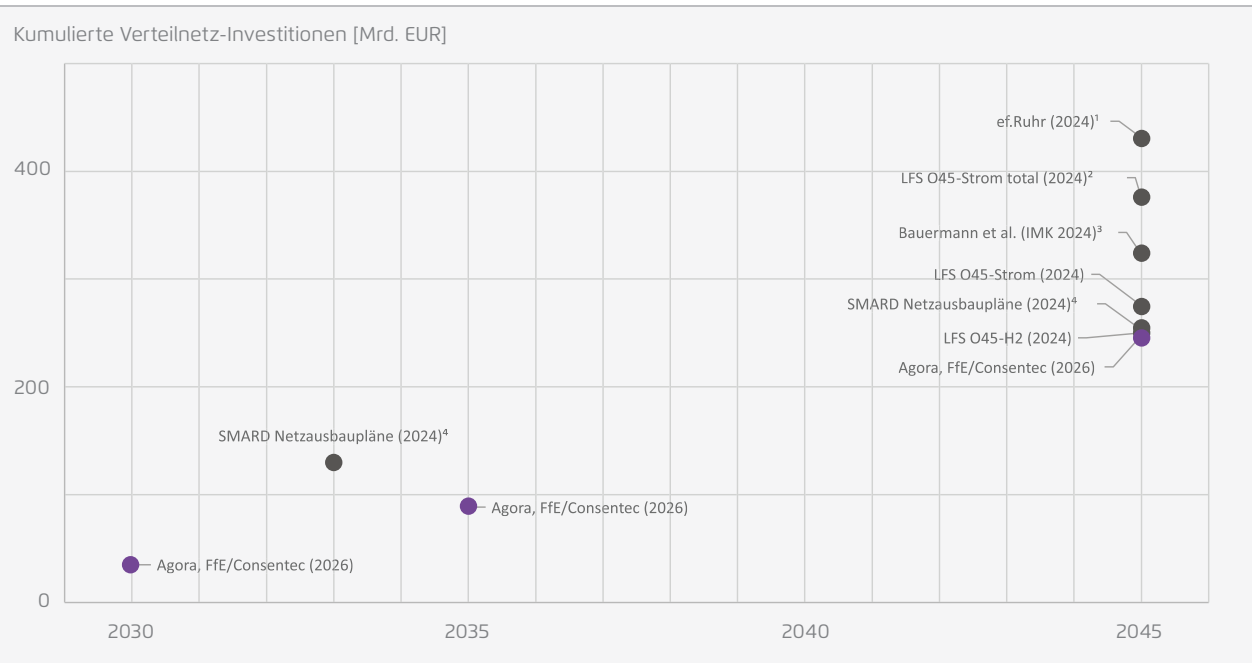

FfE/Consentec (2026). ¹ Bilanzieller Ansatz auf Strukturdatenbasis ohne Lastflussrechnung, mit pauschalem Ausbaufaktor ≈ 2 für Redundanz/Reserve

² Entspricht LFS O45 Strom (275 Mrd €) zzgl. Bestandserneuerung (≈ 100 Mrd €). ³ Umfasst „Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung, Erneuerung und Erweiterung des Netze“ und somit Erneuerungsanteil. ⁴ Hochrechnung der BNetzA/SMARD D-Auswertung nach § 14d EnWG anhand der NAP-Abdeckungsdaten aus BET/EWI (MS ≈ 80 %, NS ≈ 76 %); nur netzdimensionierende Investitionen; Anmerkung: Bei der Interpretation der Abbildung ist zu berücksichtigen, dass sich Preisstände, Betrachtungszeiträume und Kostenabgrenzungen unterscheiden. Die Grafik dient daher der Einordnung der Größenordnung, nicht einem unmittelbaren Vergleich gleich abgegrenzter Kostenwerte.