Vergleich der kumulierten Ausbaukosten in der Hochspannung beim Einsatz von Überbauung gegenüber dem konventionellen Ausbau-Szenario* → Abb. 21

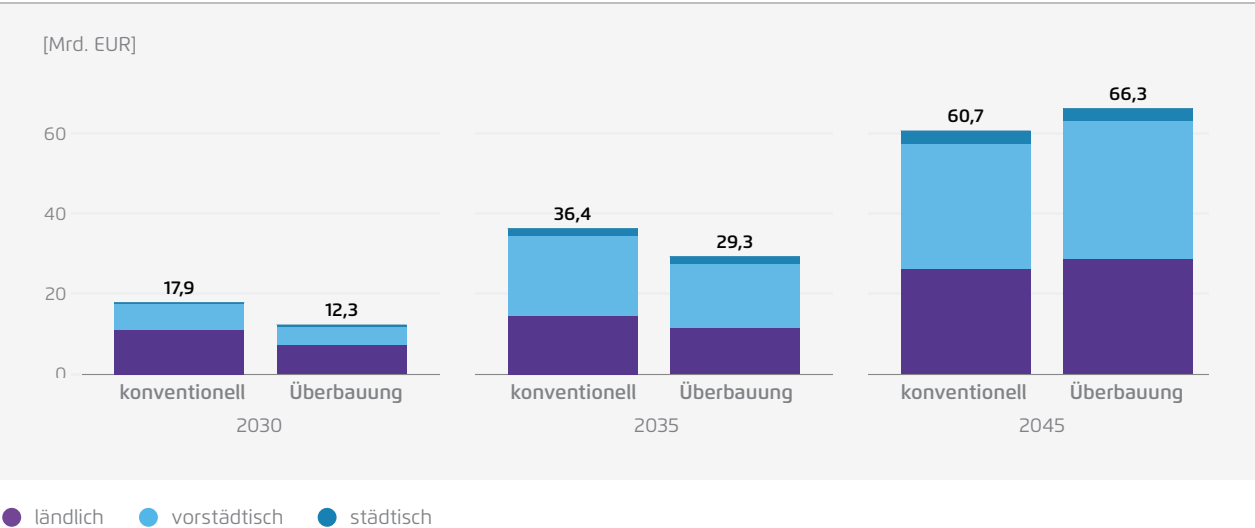

FfE/Consentec (2026). Anmerkung: *reale Werte