Vergleich der kumulierten Ausbaukosten in der Mittelspannung beim Einsatz der dynamischen Spitzenkappung von Erneuerbaren Energien gegenüber dem konventionellen Ausbau-Szenario* → Abb. 23

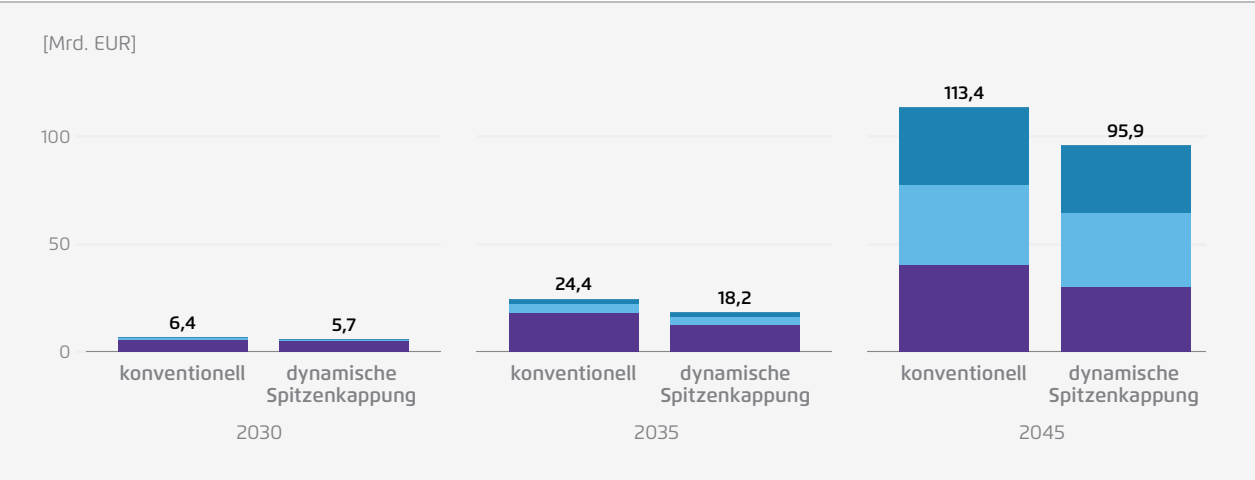

FfE/Consentec (2026). Anmerkung: *reale Werte