Vergleich der kumulierten Ausbaukosten in der Hochspannung beim Einsatz netzdienlicher Speicher als VINK gegenüber dem konventionellen Ausbau-Szenario*

→ Abb. 26

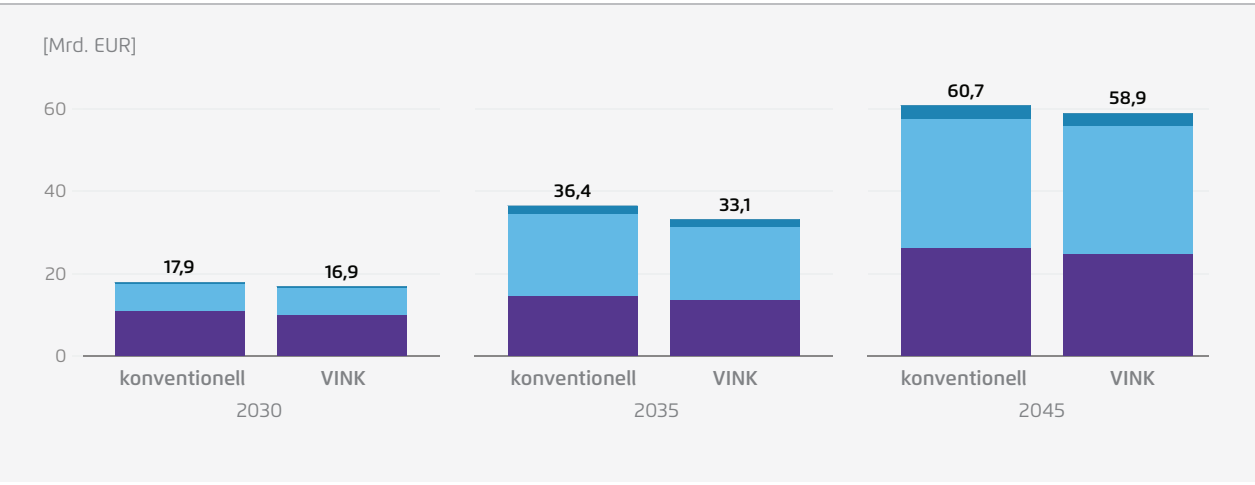

FfE/Consentec (2026). Anmerkung: *reale Werte