Ausbaukosten 2035 bis 2045 in der Hochspannung bei Einsatz dynamischer Netzentgelte* gegenüber dem konventionellen Ausbau-Szenario**

→ Abb. 30

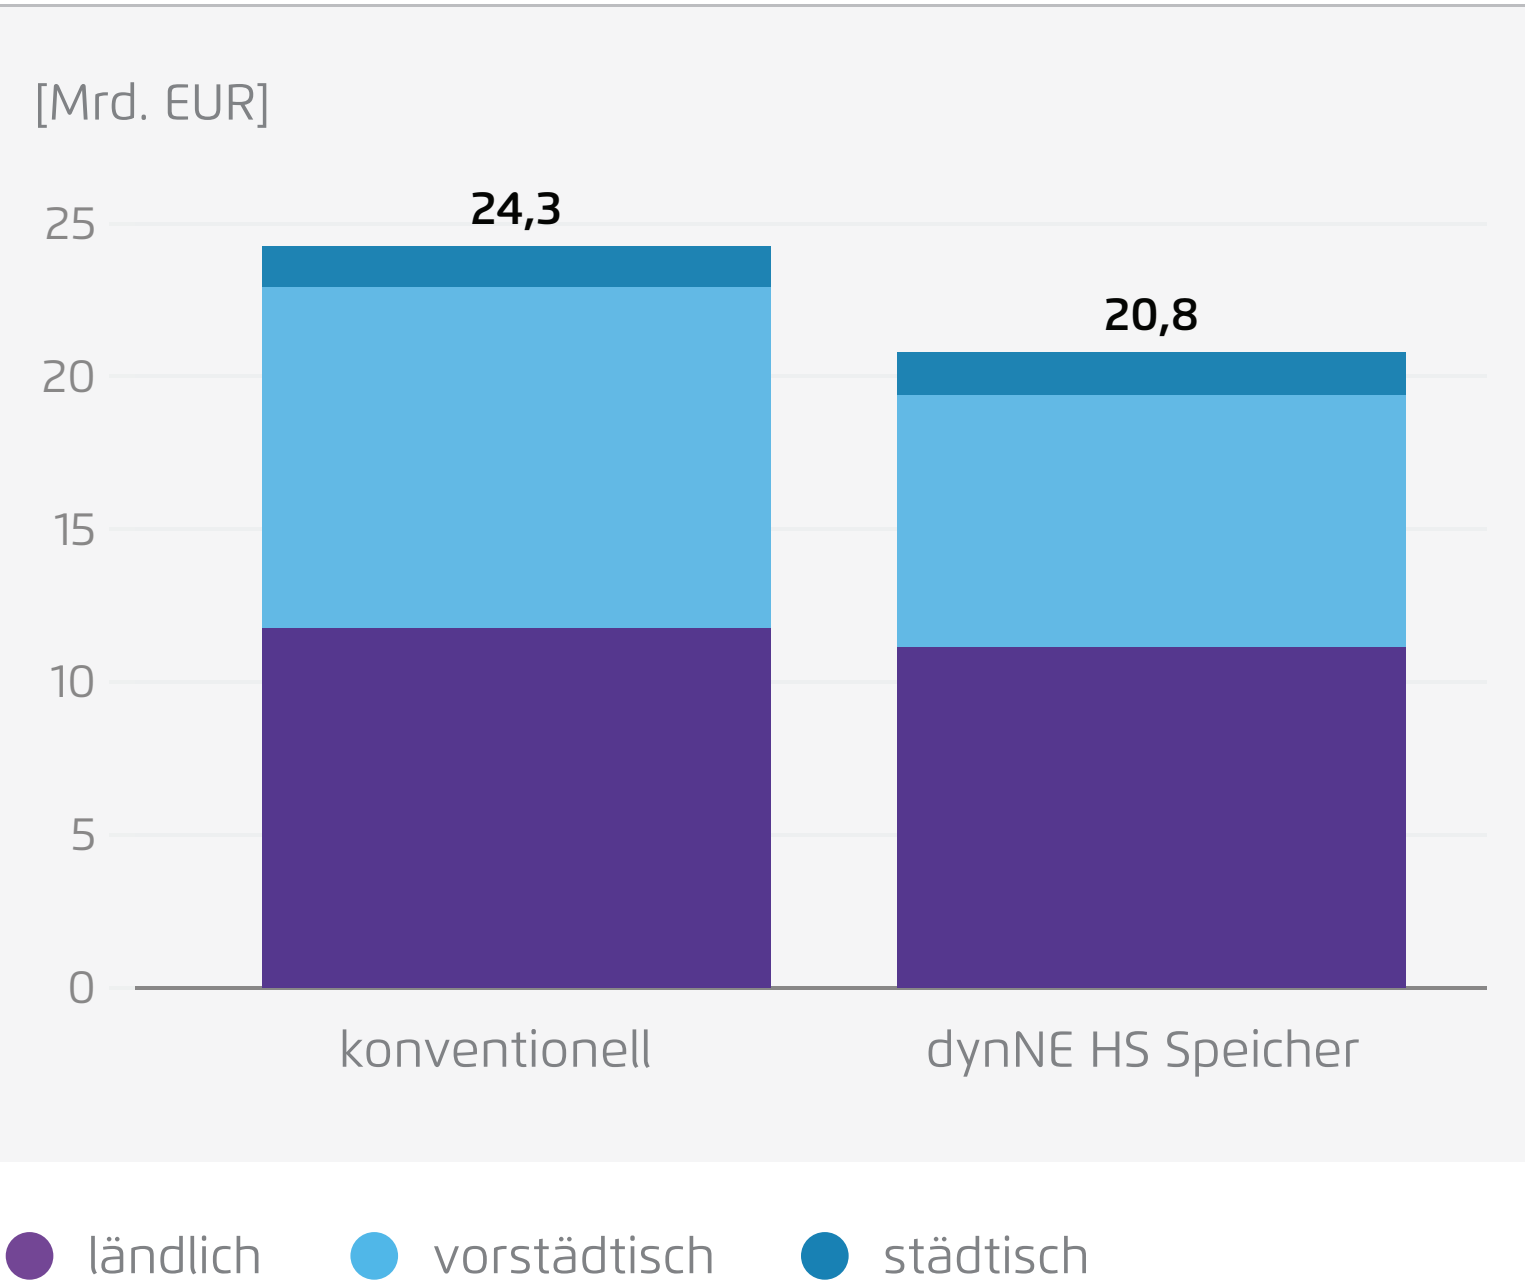

FfE/Consentec (2026). Anmerkungen: *für die direkt an die Hochspannung angeschlossene Speicher. **reale Werte