Kosteneinsparung durch die jeweils wirksamste Maßnahme im Vergleich zum konventionellen Ausbau-Szenario*

→ Abb. 31

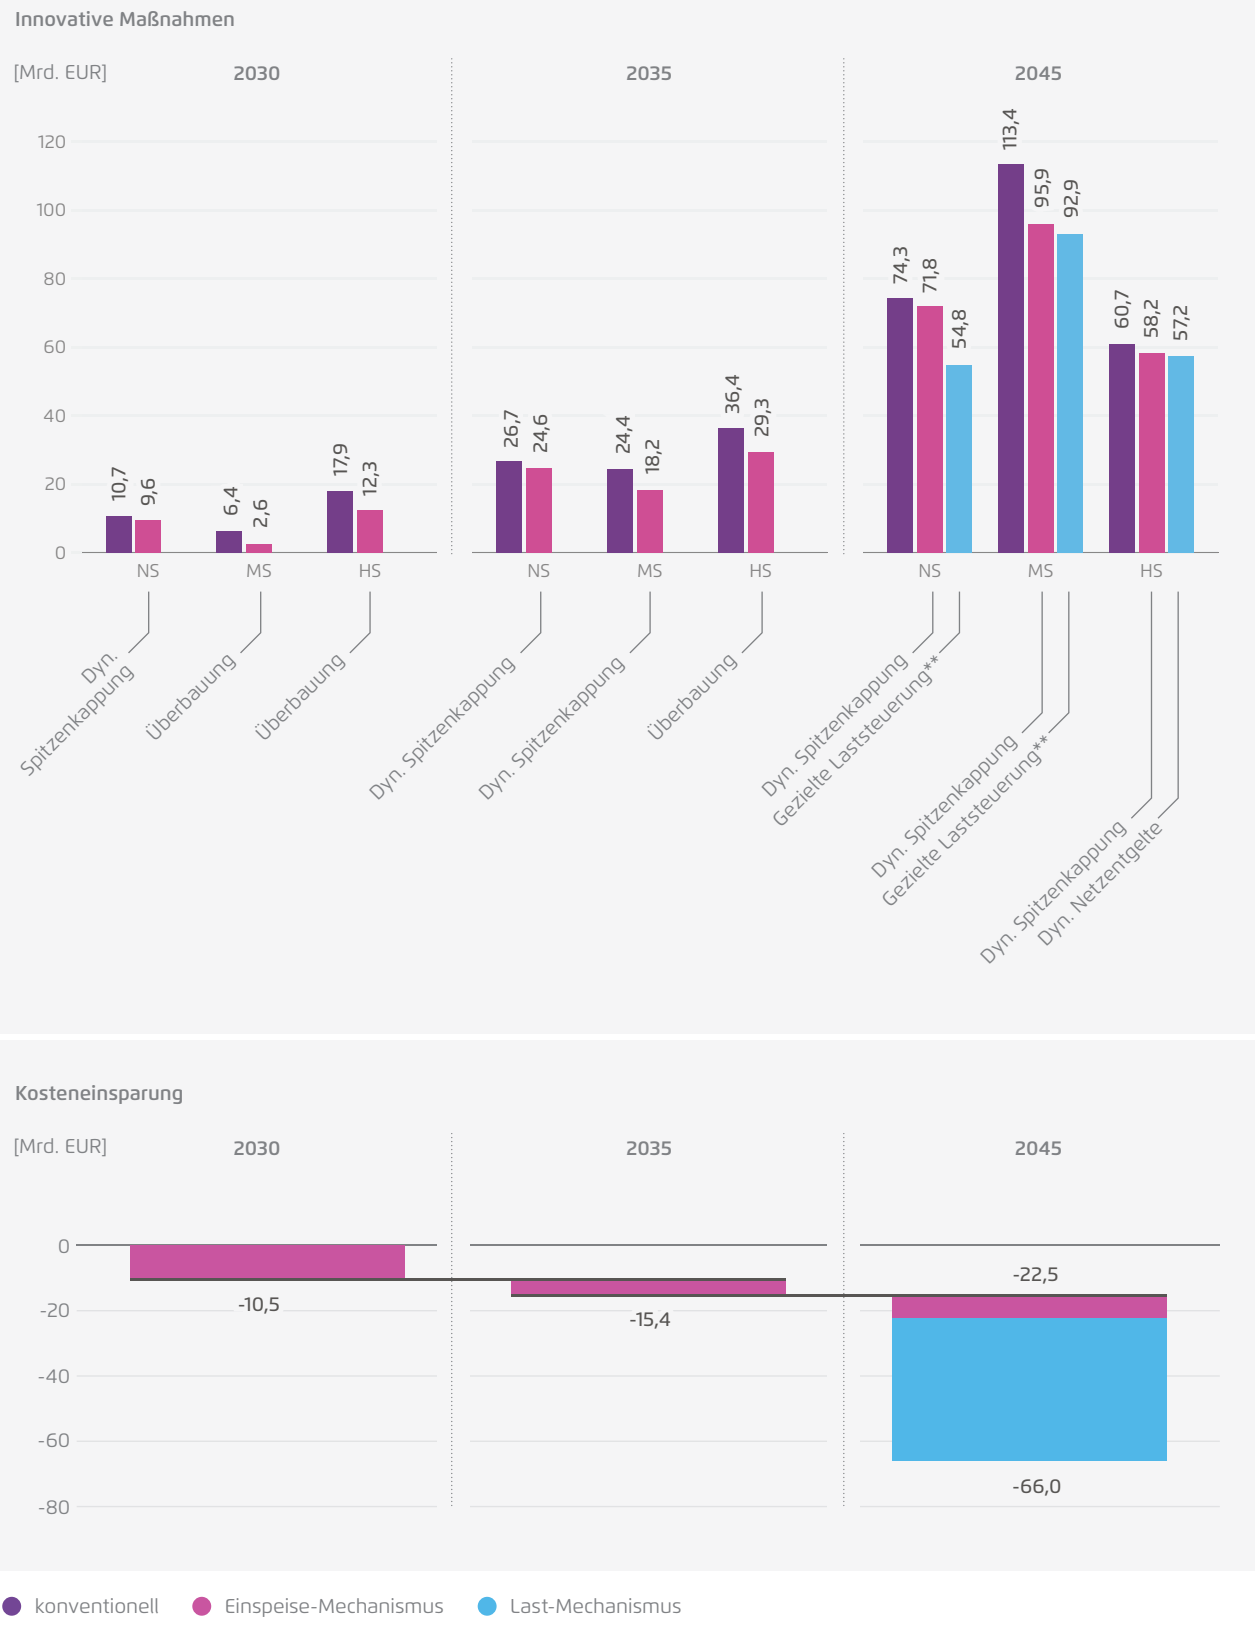

FfE/Consentec (2026). Anmerkungen: *reale Werte **4 Stunden effektiv zulässiger Eingriff in der Niederspannung.