


Entwicklung der Netzentgelte und netzfinanzierenden Umlagen

→ Abb. 9

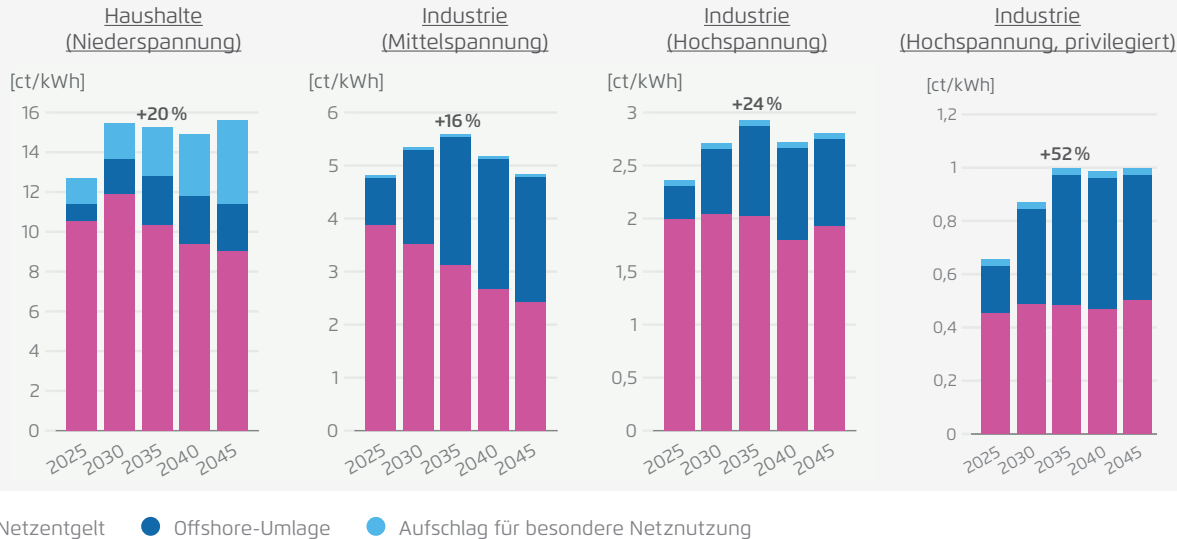

Agora Energiewende (2025). Die Netzentgelte werden hier als mittlerer Preis pro Kilowattstunde aus Leistungs- und Arbeitspreis berechnet. Für die Industrieverbraucher wird ein Jahresstromverbrauch von 100 Gigawattstunden angenommen.